

C2/112

**PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS RACCORDEES
AU RESEAU DE DISTRIBUTION HAUTE TENSION**

ANNEXE 5 – Formulaire contrôle TI et TP

édition 25.03.2015

ANNEXE 5. FORMULAIRE DE CONTRÔLE DES TP ET TI PAR OA

Données de l'installation:

Nom URD final:
Adresse:

Données de l'agent de l'OA:

Nom et prénom:
Date de la mesure:
Nom Organisme Agrée:
Adresse Organisme Agrée:


Données techniques de l'installation:

Tension: haute: kV
 basse: V

TP's: rapport: /
 marque:
 type:
 classe:
 puissance: VA
 numéros de série: TP1:
 TP2:
 TP3:

TI's: rapport: /
 marque:
 type:
 classe:
 puissance: VA
 numéros de série: TP1:
 TP2:
 TP3:

Mesures de contrôle TP's: voir §10.6.1 du C2/112

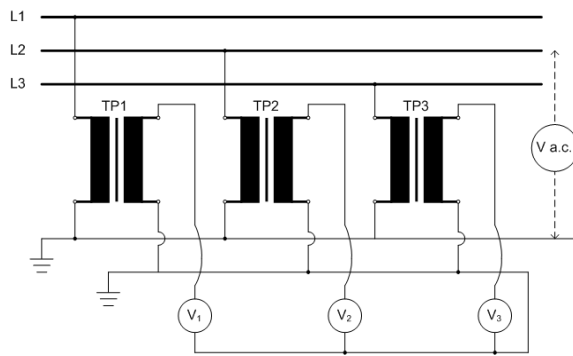


	Tension appliquée	Tension mesurée		
	V _{AC}	V ₁	V ₂	V ₃
L ₁ - terre				
L ₂ - terre				
L ₃ - terre				

Conclusion:

- TP1 ☐ OK
☐ NOK raison:
- TP2 ☐ OK
☐ NOK raison:
- TP3 ☐ OK
☐ NOK raison:

Mesures de contrôle continuité TI's: voir §10.6.2 du C2/112

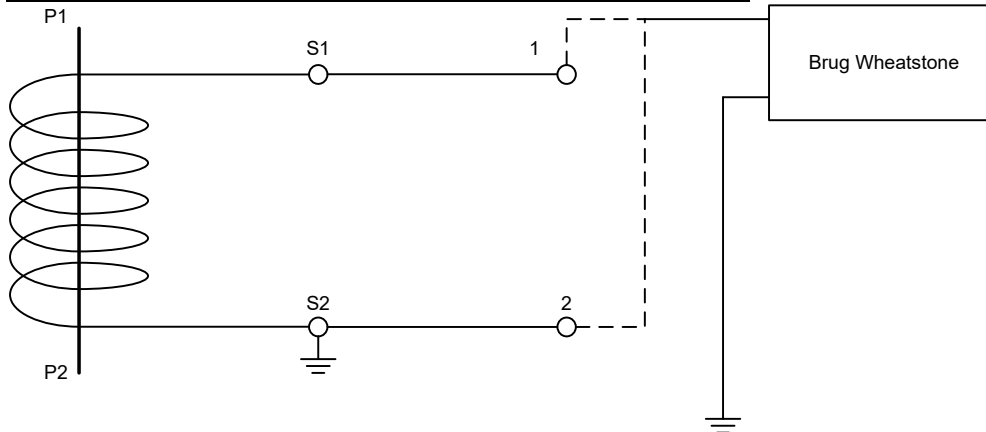

- TI1 résistance S1-terre: mΩ
résistance S2- terre: mΩ
- TI2 résistance S1- terre: mΩ
résistance S2- terre: mΩ
- TI3 résistance S1- terre: mΩ
résistance S2- terre: mΩ

CONCLUSION: montage des TI conforme ☐ OK
☐ NOK raison:

Signature Agent

Date du contrôle

.....