

C2/112

**TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
VOOR AANSLUITING
OP HET HS-DISTRIBUTIENET**

BIJLAGE 5 – Controlemeting TI's en TP's

uitgave 25.03.2015

BIJLAGE 5. FORMULIER CONTROLEMETING TI'S EN TP'S DOOR EO

Gegevens van de installatie:

Naam eindafnemer:

Adres:

Gegevens van de keurder:

Naam en voornaam:

Datum meting:

Naam erkend organisme:

Adres erkend organisme:

Technische gegevens van de installatie:

Spanning: hoog: kV

laag: V

TP's: verhouding: /

merk:

type:

klasse:

vermogen: VA

serienummers: TP1:

TP2:

TP3:

TI's: verhouding: /

merk:

type:

klasse:


vermogen: VA

serienummers: TP1:

TP2:

TP3:

Controlemeting TP's: zie §10.6.1 van C2/112

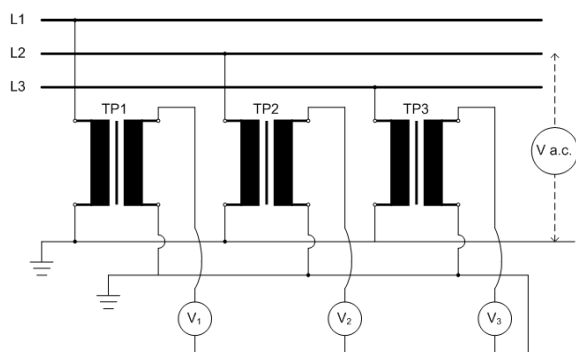


	Aangelegde spanning	Gemeten spanning		
	V_{AC}	V_1	V_2	V_3
L ₁ – aarde				
L ₂ – aarde				
L ₃ – aarde				

Besluit:

- TP1 ☐ OK
☐ NOK reden:
- TP2 ☐ OK
☐ NOK reden:
- TP3 ☐ OK
☐ NOK reden:

Controlemeting continuïteit TI's: zie §10.6.2 van C2/112

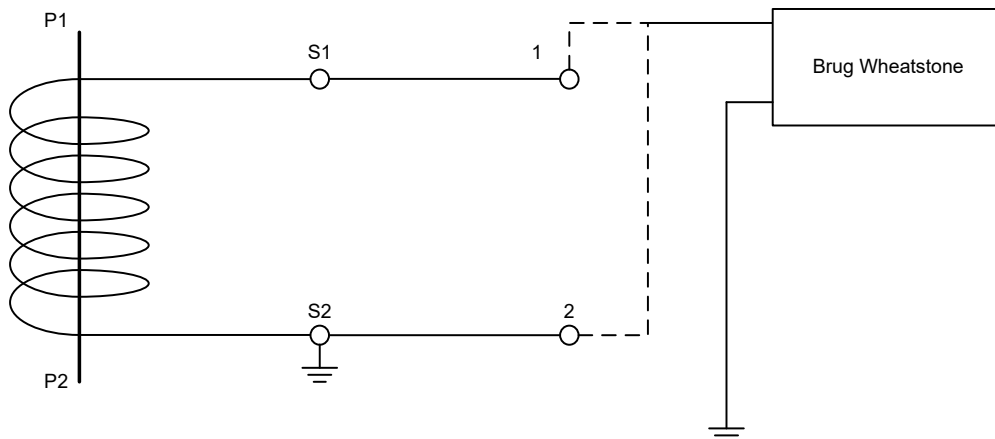

- TI1 weerstand S1-aarde: mΩ
 weerstand S2-aarde: mΩ
- TI2 weerstand S1-aarde: mΩ
 weerstand S2-aarde: mΩ
- TI3 weerstand S1-aarde: mΩ
 weerstand S2-aarde: mΩ

- BESLUIT: opstelling TI's conform ☐ OK
☐ NOK reden:

Handtekening Keurder

Datum Keuring

.....